

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: Dostawa i montaż automatycznych, dwuskrzydłowych drzwi przesuwowych – szt. 2.
Nr sprawy INS/NO-39/2010.

Na podstawie art. 38 ust. 1, pkt. 3) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), Instytut Nawozów Sztucznych – Zamawiający udziela odpowiedzi na poniższe pytanie zadane przez Wykonawcę dnia 2 sierpnia 2010 r.

Treść pytania:

W ogłoszonym przetargu i rozmowach telefonicznych z pracownikami Instytutu nie można jednoznacznie określić jaka jest Państwa koncepcja co do zabudowy otworu. Brak rysunku co do wyglądu i podziałów drzwi.


Drzwi nie mają gdzie się przesunąć poza światło otworu. Przesuwanie obu skrzydeł na siebie nawzajem też jest utrudnione przez pochwyty, który musi być w skrzydle ręcznym. Pochwyty ten może być umieszczony w skrajnej części skrzydła ręcznego lub można w środku otworu wstawić skrzydło stałe, na które będą przesuwane się skrzydła ruchome z lewej i prawej strony. Prosimy o określenie jakie rozwiązanie Państwo proponują i przesłanie szkicu tego rozwiązania.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na Państwa zapytanie dotyczące zabudowy pełno szklanej wyjaśniamy, że akceptowane przez nas rozwiązanie to dwa skrzydła drzwi pełnoszklanych bez profili aluminiowych oraz prowadnic nachodzące na siebie:

- I. Pierwsze otwierane ręcznie w prawą stronę z pochwytem w szkle (jest to przejście na strych sporadycznie używane)
- II. Drugie otwierane automatycznie w lewą stronę.
 - a) Po otwarciu drzwi wymagany jest prześwit ok. 135 cm.
 - b) W podłodze w przejściu nie powinny znajdować się prowadnice.
 - c) W pozycji zamkniętej skrzydła nachodzą na siebie ok. 10 cm.
 - d) Nad sufitem podwieszanym znajduje się przestrzeń ok. 33cm w której należy zamocować wszelkie mechanizmy, prowadnice itp.
 - e) Poniżej sufitu podwieszanego powinna znajdować się tylko tafla szkła.
 - f) Pochwyty powinny być zastosowane taki aby uniemożliwił powstanie kolizji i uszkodzenia drzwi podczas otwierania.
 - g) Skrzydło drzwi zamykanych ręcznie powinno posiadać zamek przpodłogowy

Rysunek poglądowy:

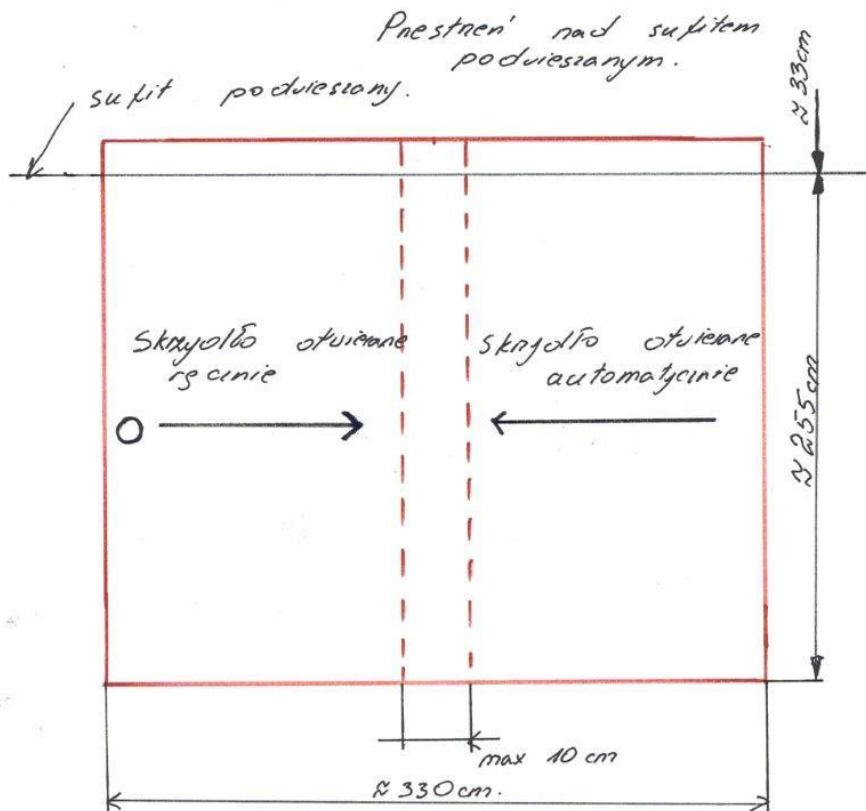

UWAGA:

INFORMUJEMY ŻE PODANE WYMIARY SĄ WYMIARAMI ORIENTACYJNYMI ZE WZGLĘDU NA SPECYFIKĘ ZABUDOWY NALEŻY WYKONAĆ OSTATECZNY OBMIAR NA BUDOWIE CO LEŻY PO STRONIE WYKONAWCY ZAMÓWIENIA .

Odpowiedzi Zamawiającego wiążą wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego *Dostawa i montaż automatycznych, dwuskrzydłowych drzwi przesuwowych – szt. 2*, Nr sprawy INS/NO-39/2010 i stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

03.08.2010 r.